


# Vatngóðskukanningar Velbastað 2024

Góð vatngóðska
Í lagi
Vánalig vatngóðska

Máttingarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstað	14.03.2024			26.06.2024		
	Koliformar	E. coli	Enterokokkar	Koliformar	E. coli	Enterokokkar
Velbastað (VS) feskvatn	58,1	2	0	1046,2	123,6	2

Kanningarstaðið á Velbastað sært tú her:

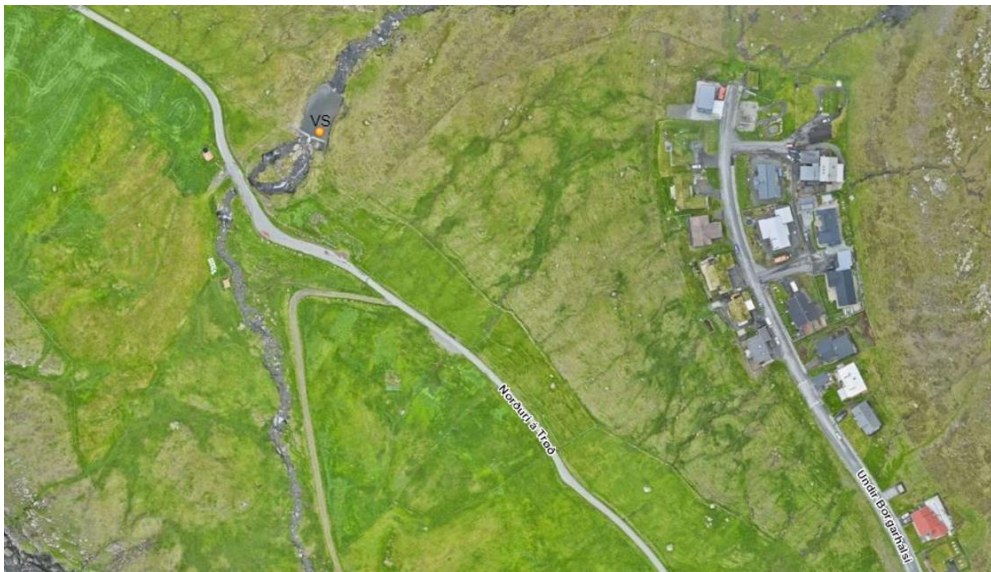

Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

Koliformar	
Góð vatngóðska	<100
Í lagi	100-1000
Vánalig vatngóðska	>1000

E. coli	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<250	<500
Í lagi	250-500	500-900
Vánalig vatngóðska	>500	>900

Enterokokkar	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<100	<200
Í lagi	100-185	200-330
Vánalig vatngóðska	>185	>330


# Vatngóðskukanningar Velbastað 2024

Góð vatngóðska
Í lagi
Vánalig vatngóðska

Máttingarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstað	08.07.2024			23.07.2024		
	Koliformar	E. coli	Enterokokkar	Koliformar	E. coli	Enterokokkar
Velbastað (VS) feskvatn	920,8	16,1	1	454,1	43,5	63

Kanningarstaðið á Velbastað sært tú her:

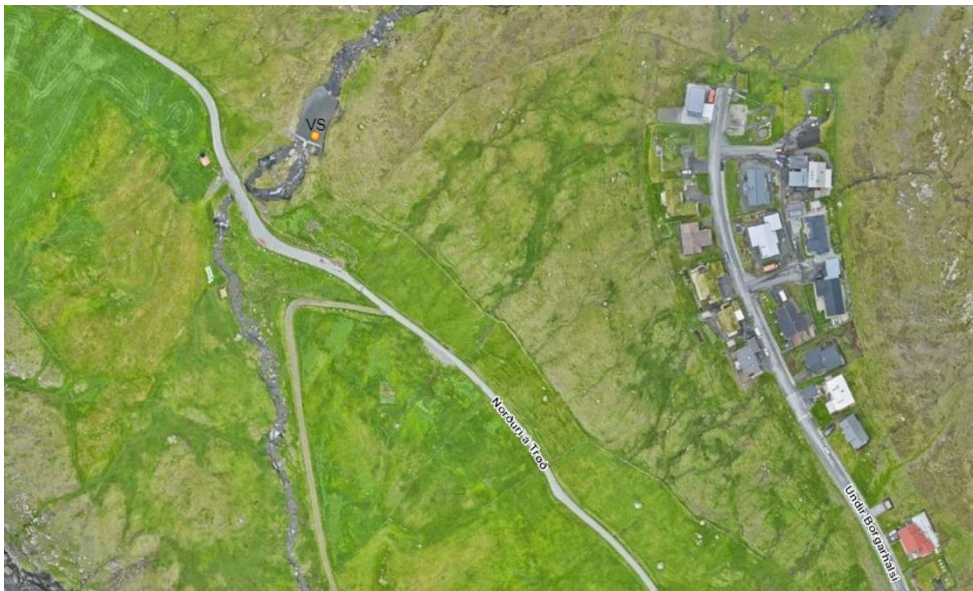

Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

Koliformar	
Góð vatngóðska	<100
Í lagi	100-1000
Vánalig vatngóðska	>1000

E. coli	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<250	<500
Í lagi	250-500	500-900
Vánalig vatngóðska	>500	>900

Enterokokkar	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<100	<200
Í lagi	100-185	200-330
Vánalig vatngóðska	>185	>330

# Vatngóðskukanningar Velbastað 2024

Góð vatngóðska
Í lagi
Vánalig vatngóðska

Mátningarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstað	06.08.2024			10.10.2024		
	Koliformar	E. coli	Enterokokkar	Koliformar	E. coli	Enterokokkar
Velbastað (VS) feskvatn	1119,9	488,4	14,1	261,3	35,9	2

Kanningarstaðið á Velbastað sært tú her:



Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

Koliformar	
Góð vatngóðska	<100
Í lagi	100-1000
Vánalig vatngóðska	>1000

E. coli	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<250	<500
Í lagi	250-500	500-900
Vánalig vatngóðska	>500	>900

Enterokokkar	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<100	<200
Í lagi	100-185	200-330
Vánalig vatngóðska	>185	>330

# Vatngóðskukanningar Velbastað 2024

Góð vatngóðska
Í lagi
Vánalig vatngóðska

Máttingarnar vísa talið av bakterium pr. 100 ml. av vatni

Kanningarstaðið á Velbastað sært tú her:



Markvirðini fyri útisvimjing sært tú her:

Koliformar	
Góð vatngóðska	<100
Í lagi	100-1000
Vánalig vatngóðska	>1000

E. coli	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<250	<500
Í lagi	250-500	500-900
Vánalig vatngóðska	>500	>900

Enterokokkar	Saltvatn	Feskvatn
Góð vatngóðska	<100	<200
Í lagi	100-185	200-330
Vánalig vatngóðska	>185	>330